

HYDRAULICKÁ SCHÉMA ZAPOJENIA KOTOLNE


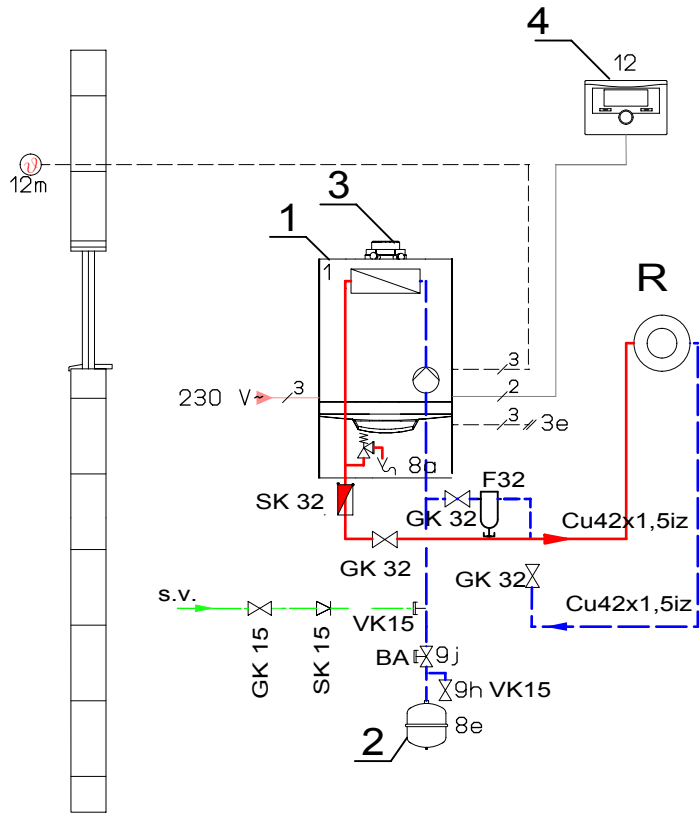


SCHÉMA MaR

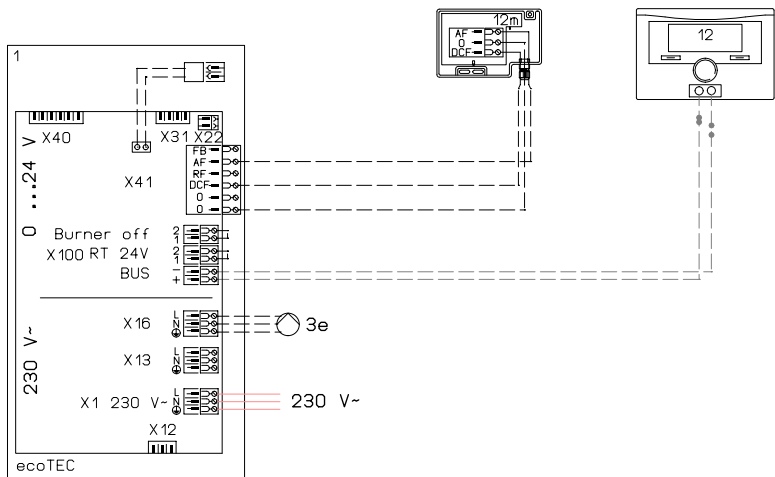

LEGENDA

- 1 PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL VAILLANT ecoTEC plus VU 486/5-5  
2 MEMBRANOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA FLAMCO C 35I  
3 ODVOD SPALÍN, KOMÍN UZAVRETÝ SPOTREBIČ 80/125mm  
4 SYSTEMOVÝ REGULÁTOR VAILLANT MULTIMATIC  
R VETVA RADIATOROVÉ VYKUROVANIE  
PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUROVANIE VETVA RADIÁTOY 70°C  
VRATNÉ POTRUBIE VYKUROVANIE VETVA RADIÁTOY 50°C  
E EXPANZNÉ POTRUBIE  
POTRUBIE STUDENEJ VODY
- PV - POISTNY VENTIL  
SK - SPATNÁ KLAPKA  
VK - KOHUT PLNIACI NA VYPUŠŤACÍ  
F - FILTER  
GK - GUL'OVÝ KOHÚT  
TV - TERMOSTATICKÝ VENTIL  
Č - OBEHOVÉ ČERPADLO  
MAG - MEMBRANOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA  
UV - UZATVARACÍ VENTIL  
TRV - TROJCESTNÝ VENTIL  
SVT - SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLoty  
BA - OCHRANNÁ ARMATÚRA REFLEX K MAG

POZNÁMKY:

- MERANIE A REGULÁCIA NIE JE SÚČASŤOU PROJEKTU !!!

VYPRACOVAL:  
ING. MARTIN DZIAK

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT  
ING. ALŽBETA VOLAŘIKOVÁ

VYPRACOVAL:

ING. ALŽBETA VOLAŘIKOVÁ  
ZIMNÁ 109  
064 01 STARÁ ĽUBOVŇA  
tel.: 0905 138 522  
e-mail: volarikova@gascentrum.sk

AUTOR NÁVRHU	ING.	ČÍSLO KÓPIE	
PROJEKTANT STAVBY	ING.	STUPEŇ : PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY	
MIESTO STAVBY	STARÁ ĽUBOVŇA, s.č. 24	FORMÁT	x A4
INVESTOR	Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1/1108, Stará Ľubovňa, PSČ 064 01	DÁTUM	12/2019
NÁZOV STAVBY	MEŠTIANSKÝ DOM	MIERKA	1:50
OBJEKT	SO 01 MEŠTIANSKÝ DOM	ČÍSLO ZÁKAZKY	
OBSAH	SCHÉMA ZAPOJENIA KOTLA	KLASIFIKÁCIA STAVBY	
ČASŤ	USTREDNÉ VYKUROVANIE	ČÍSLO VÝKRESU	4