







XX pozície vo výkrese E1

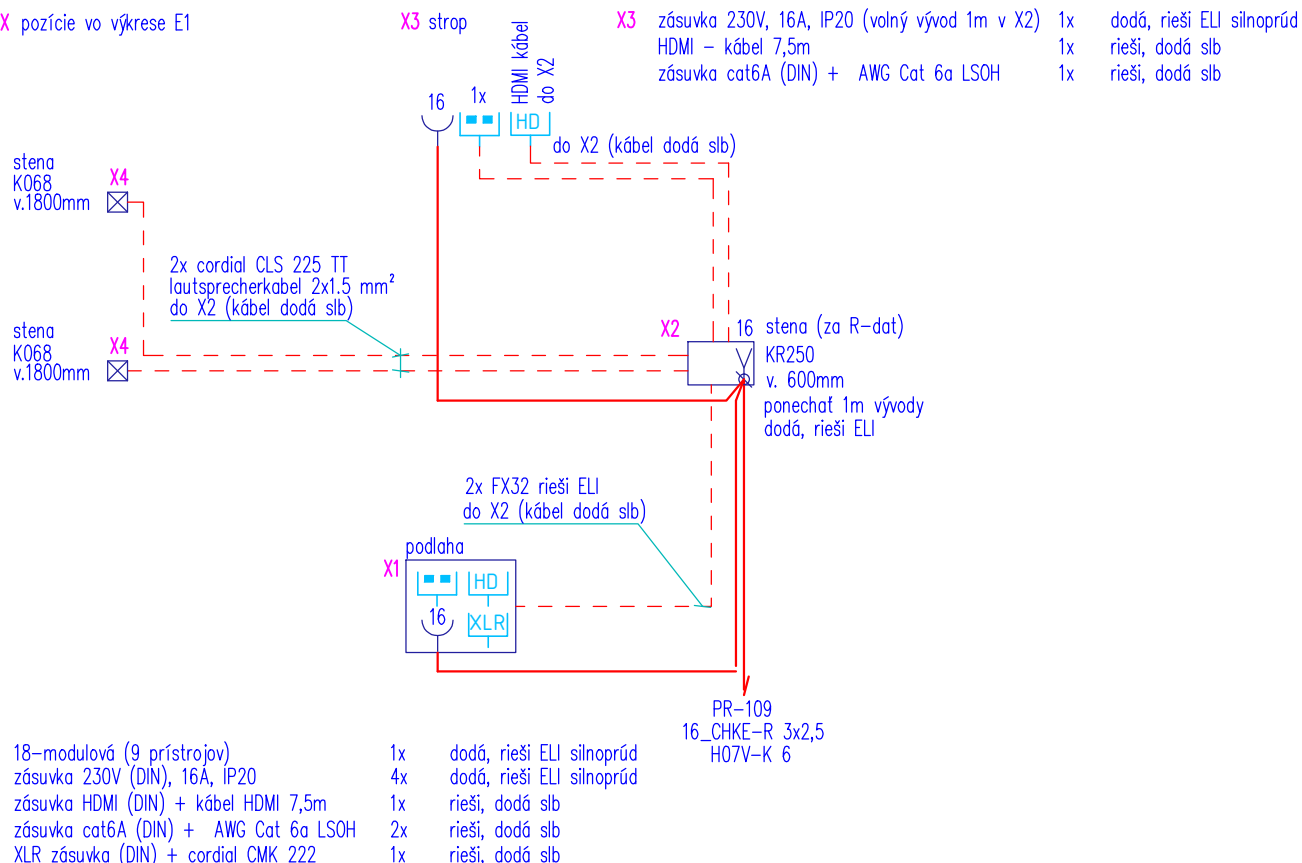

LEGENDA PODL. KRABICA X1:

 Škatula podlahová LE089611 prístrojová, 18M, sivá, h?bka 75-105mm, vr. príslušenstva (špecifikácia viď. pozícia X1)

-  zásuvka cat6A (DIN) + AWG Cat 6a LSOH
-  zásuvka HDMI (DIN)
-  XLR zásuvka (DIN)
-  zásuvka 230V (DIN), 16A, IP20

Napätová sústava: 3/PE/N, AC, 400/230 V, 50 Hz, TN-S

Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 332000-4-41:

- základná ochrana (ochrana pred priamym dotyk): základná izolácia živých častí-príloha A1
kryty-príloha A2
doplnková ochrana prúdovým chráničom-čl. 415.1
- ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotyk): ochranné uzemnenie a ochranné spájanie-čl.411.3.1
samočinné odpojenie pri poruche-čl. 411.3.2
doplnková ochrana prúdovým chráničom-čl. 411.3.3
doplnkové ochranné spájanie-čl. 415.2
ochranné opatrenie-dvojité alebo zesílená izolácia-čl.412

Prostredie určené v zmysle STN 332000-5-51 protokolom č. 16/03/18/ELI

ZODP.PROJEKTANT:	Ľubomír Krempaský	Projektovanie Realizácia Revízia
VYPRACOVAL:	Ľubomír Krempaský	Ľubomír Krempaský Vansovej 1736/1 064 01 Stará Ľubovna Mobil : 0904 347 691 e-mail : lkrempasky@slnet.sk
STAVEBNÍK:	MESTO STARÁ ĽUBOVŇA Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa	
MIESTO STAVBY:	STARÁ ĽUBOVŇA, Nám. Gen. Štefánika 530/5	DÁTUM: 2/2020
NÁZOV STAVBY:	REKONŠTRUKCIA INTERIÉRU KULTURNÉHO DOMU V STAREJ ĽUBOVNI	FORMÁT: 2x A4
STUPEŇ PROJEKTU:	PROJEKT PRE REALIZÁCIU	E2
OBSAH VÝKRESU:	SCHÉMA AUDIO-VIDEO ROZVODOV	